


原水検査地点

図5

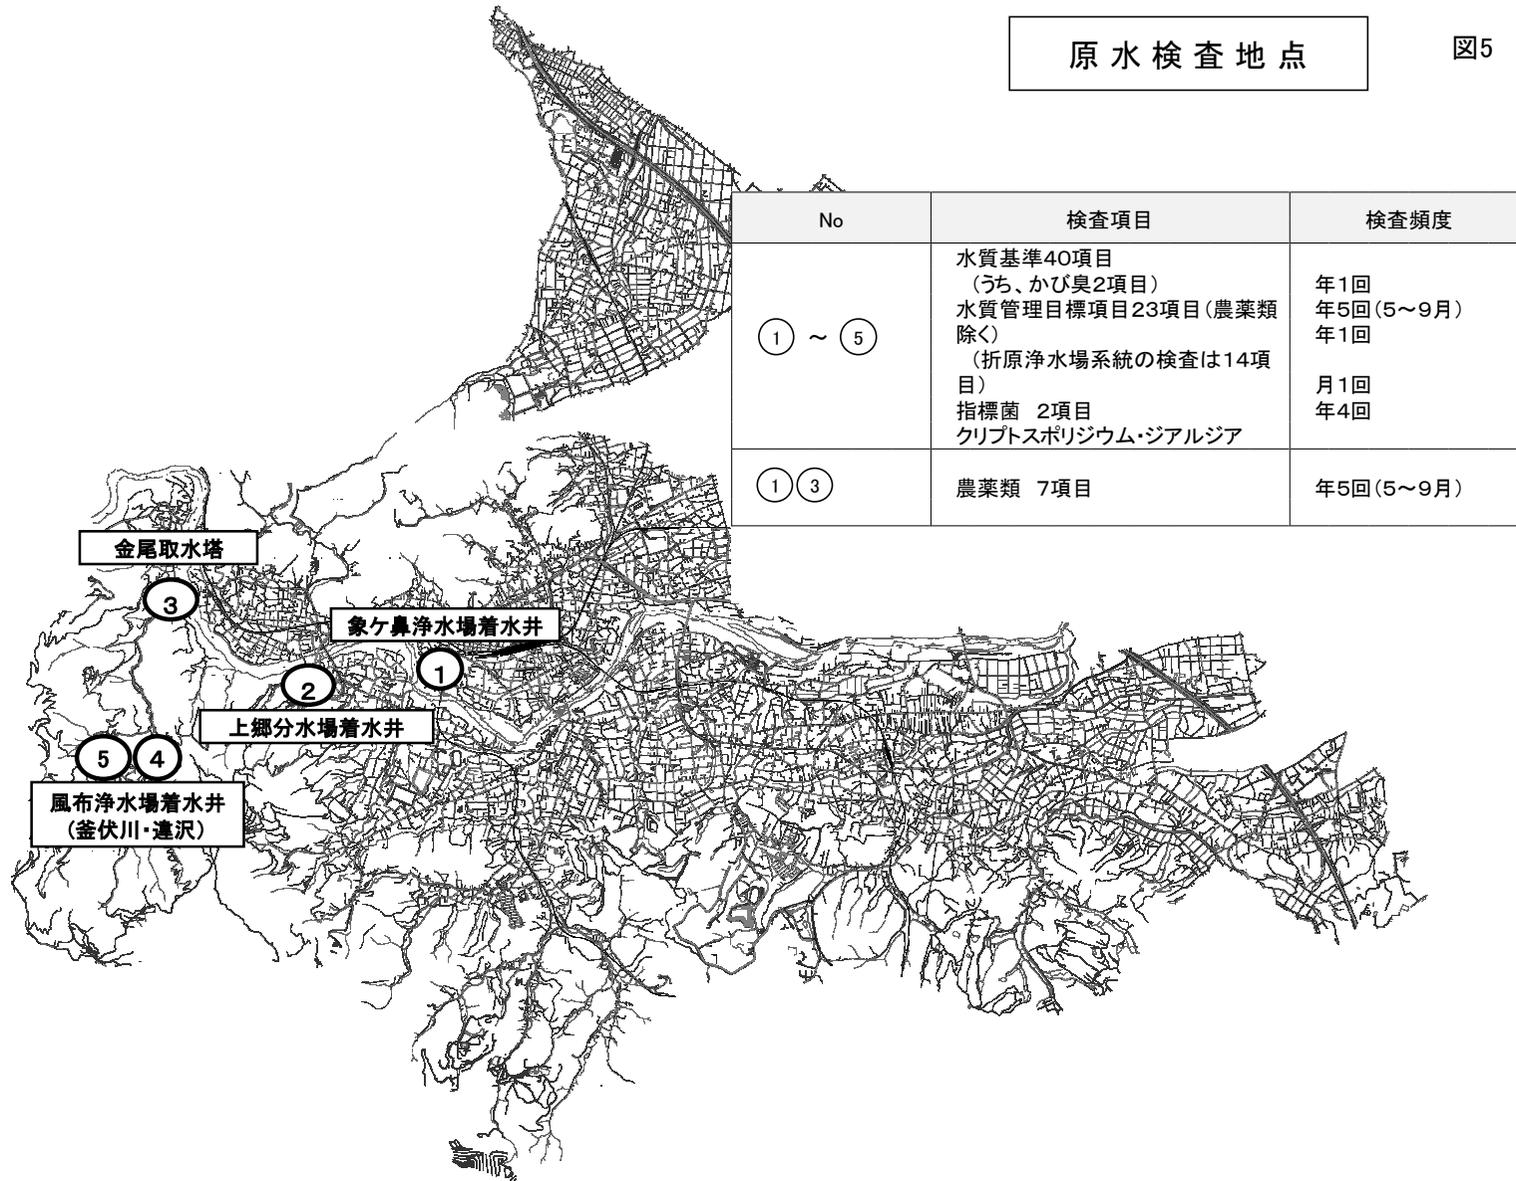

No	検査項目	検査頻度
① ~ ⑤	水質基準40項目 (うち、かび臭2項目) 水質管理目標項目23項目(農業類 除く) (折原浄水場系統の検査は14項 目) 指標菌 2項目 クリプトスポリジウム・ジアルジア	年1回 年5回(5~9月) 年1回 月1回 年4回
① ③	農業類 7項目	年5回(5~9月)