


放射性セシウム(134・137)検査地点

図6

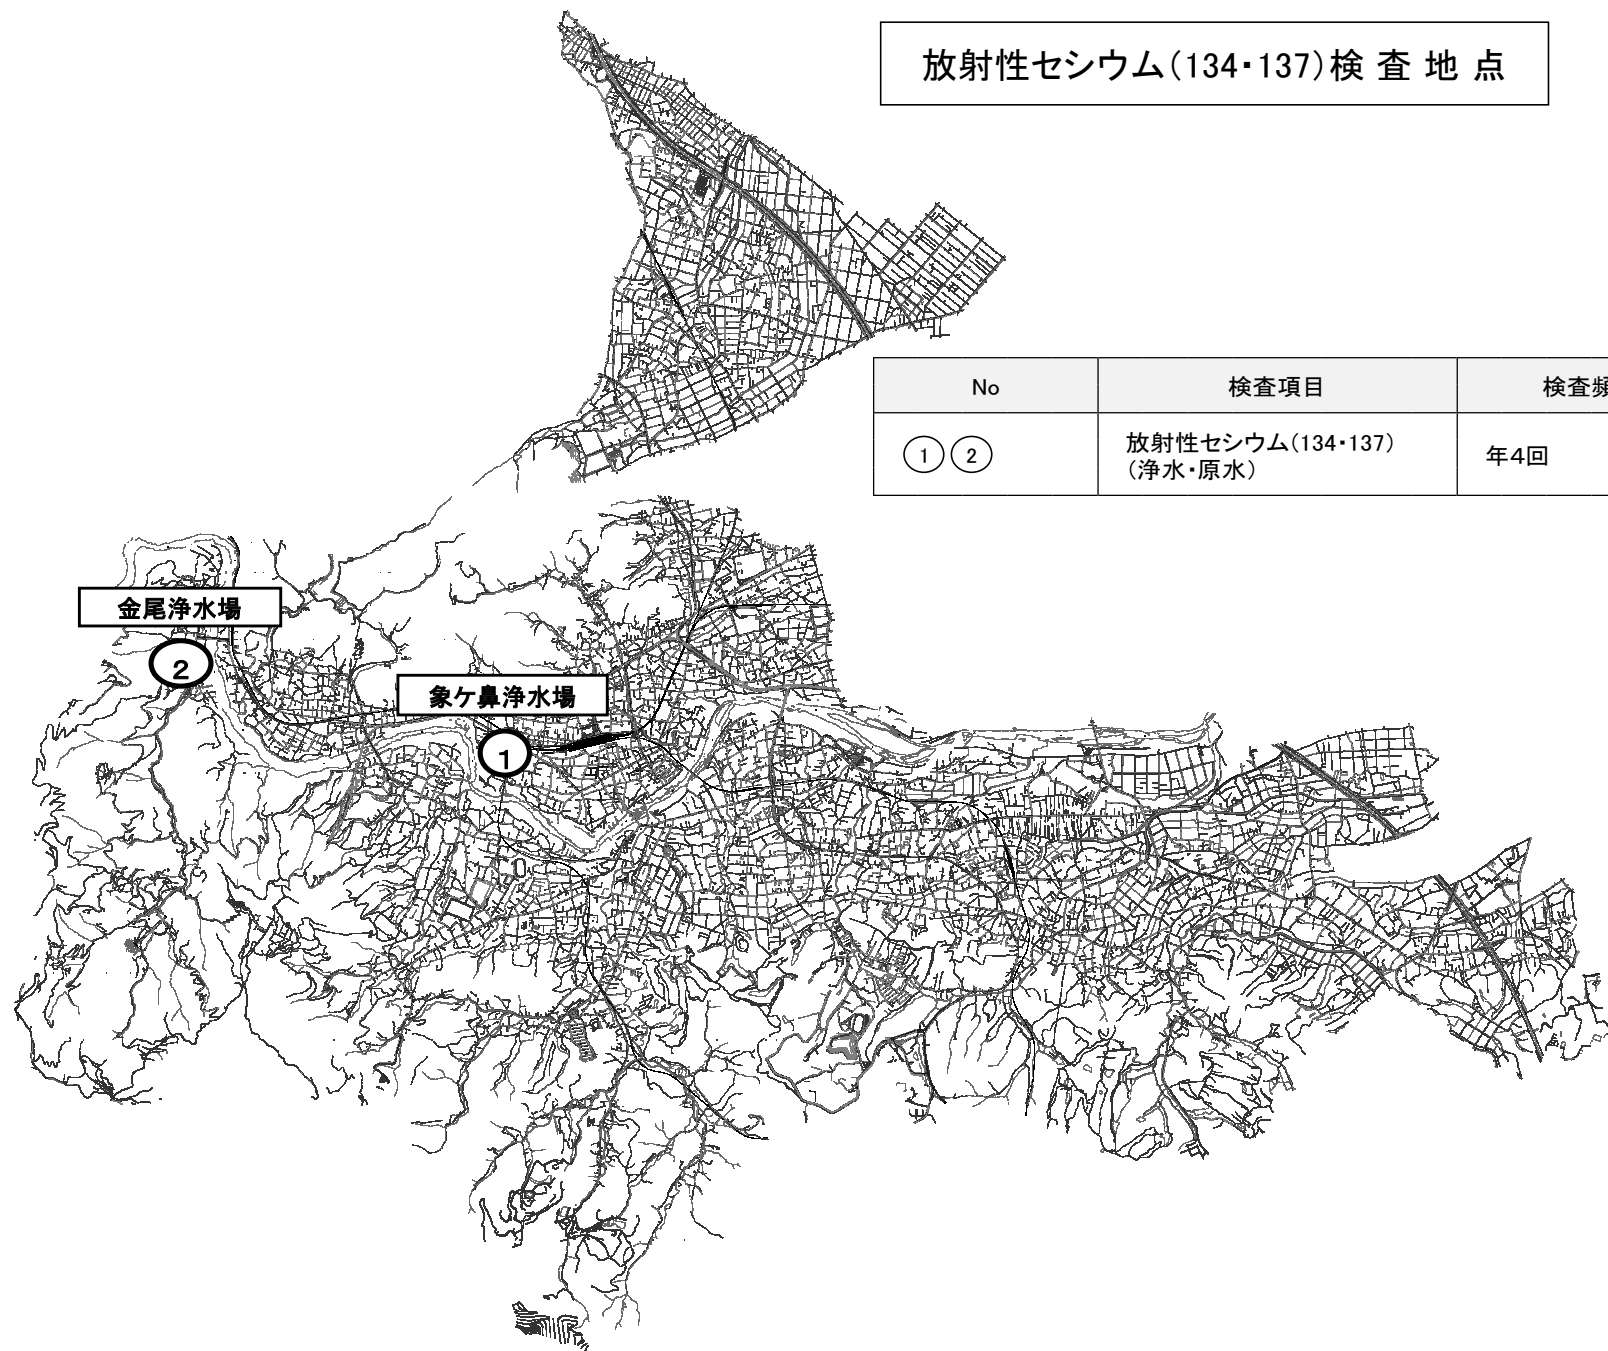

No	検査項目	検査頻度
① ②	放射性セシウム(134・137) (浄水・原水)	年4回